



LP-8HN, 9HN Type Level Control Valve (for Water)

LP-8HN,9HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)

製品記号

LP8HN-F (本体CAC、呼び径50以下)
LP8HN-B (本体FC、呼び径65以上)
LP9HN-F (本体CAC、呼び径40以上)


[FVバルブ]

水道法性能基準適合品

調整機構を備えた一般用の定水位弁です。赤水防止のため、ねじ込形は本体青銅で管端コア組込可能です。



呼び径20~50 (LP-8HN型)

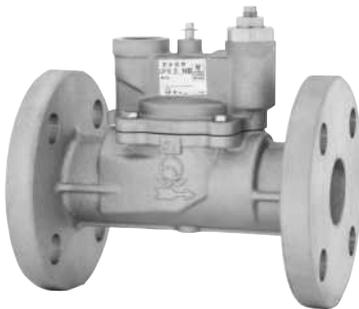

呼び径40・50 (LP-9HN型)



呼び径65~100 (LP-8HN, 9HN型)

■特長

- 流量調整機構と弁閉時間調整用ニードルを備えました。
- 赤水対策：ねじ込形=本体青銅製+管端コア組込可能
- パイロット配管への通路をバイパス流路としていますので、波浪によるボールタップの断続給水の影響がなく、静かで安定した給水をします。

■仕様

| 型式 | LP-8HN型 | | LP-9HN型 |
|------------|--|--|---|
| 製品記号 | LP8HN-F | LP8HN-B | LP9HN-F |
| 呼び径 | 20~50 | 65~100 | 40~100 |
| 適用流体 | 水道水・工業用水 | | |
| 流体温度 | 5~60℃ (管端コア使用の場合は5~40℃) | | |
| 適用圧力 | 0.03~0.75MPa | 呼び径40・50:0.03~0.75MPa 呼び径65~100:0.035~0.75MPa | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.03MPa | 呼び径40・50:0.03MPa 呼び径65~100:0.035MPa | |
| 端接続 | JIS Rcねじ注1. | | JIS 10K FFフランジ注2. |
| 材質 | 本体(CAC406) 要部(C3604・NBR) | 本体(FC) 要部(C3604・NBR) | 本体(CAC406) 要部(C3604・NBR) |
| 塗装 | — | 本体内面水道用液状エポキシ樹脂 | |
| 流量調整機構 | 付 | | |
| 弁閉時間調整ニードル | 付 | | |
| 水抜機構 | — | | |
| 本体耐圧性能 | 水圧にて1.75MPa | | |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | | |
| 付属品 | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)注4. 呼び径20オス・メスブッシング注5. | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)注4. | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)注4. 呼び径20オス・メスブッシング |

注1. 管端コア内蔵品も製作しています。
注2. 呼び径80, 100は水道用仕切弁フランジも製作しています。
注3. 本体呼び径20の付属品は、ボールタップのみです。
注4. ボールタップ(LB-2N型)は単品でも販売しています。203頁をご参照ください。
注5. 本体のパイロット側配管に管端コアを使用する場合は、呼び径20を除き付属のオス・メスブッシングをご使用ください。
注6. 凍結防止のFVジャケットも販売しています。


■寸法表

| 呼び径 | d | L | | G | | H | H ₁ | A | Cv値 | 質量(kg) | |
|------------|-------|--------------|--------------|---------|---------|-----|----------------|----|-----|------------|------------|
| | | LP-8HN型 | LP-9HN型 | LP-8HN型 | LP-9HN型 | | | | | LP-8HN型 | LP-9HN型 |
| 20 | 3/4 | 110 | — | 16 | — | 75 | 97 | 30 | 5 | 1.4 | — |
| 25 | 1 | 120 | — | 21 | — | 80 | 102 | 30 | 8 | 1.7 | — |
| 32 | 1 1/4 | 135 | — | 25 | — | 85 | 107 | 35 | 11 | 2.3 | — |
| 40 | 1 1/2 | 145 | 184 | 29 | 29 | 90 | 113 | 31 | 16 | 2.8 | 6.4 |
| 50 | 2 | 170 | 211 | 36 | 36 | 98 | 121 | 39 | 22 | 4.1 | 8.6 |
| 65 | — | 270 | 270 | 70 | 75 | 125 | 155 | 26 | 60 | 21 | 19 |
| 80 (75) | — | 270 (274) | 270 (274) | 75 | 79 | 125 | 155 | 26 | 70 | 21 (24) | 21 (24) |
| 100 | — | 290 (292) | 290 (292) | 84 | 89 | 137 | 167 | 39 | 100 | 29 (32) | 28 (31) |


注. 呼び径65~100はフランジ規格JIS 10K FF。()内は水道用仕切弁規格の寸法です。

■構造図


呼び径20~50 (LP-8HN型)

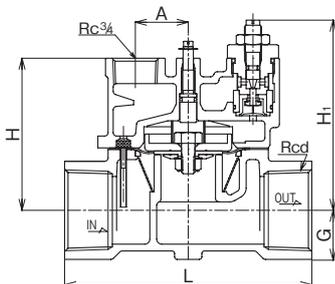

呼び径40・50 (LP-9HN型)

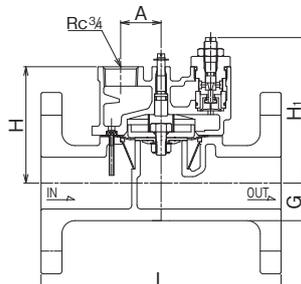

呼び径65~100 (LP-8HN, 9HN型)

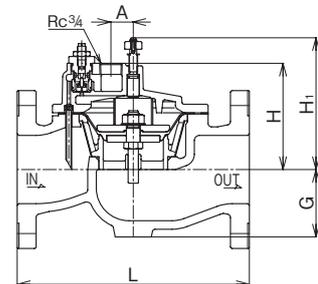


資料/LP-8N, 9N, 10型シリーズ 定水位弁(水用)

[FVバルブ]

呼び径選定図表<水用>

適用型式：LP-8N, 9N型
 LP-8HN, 9HN型
 LP-8RN, 9RN型
 LP-8AN, 8AHN, 8ARN型
 LP-10, 10H型

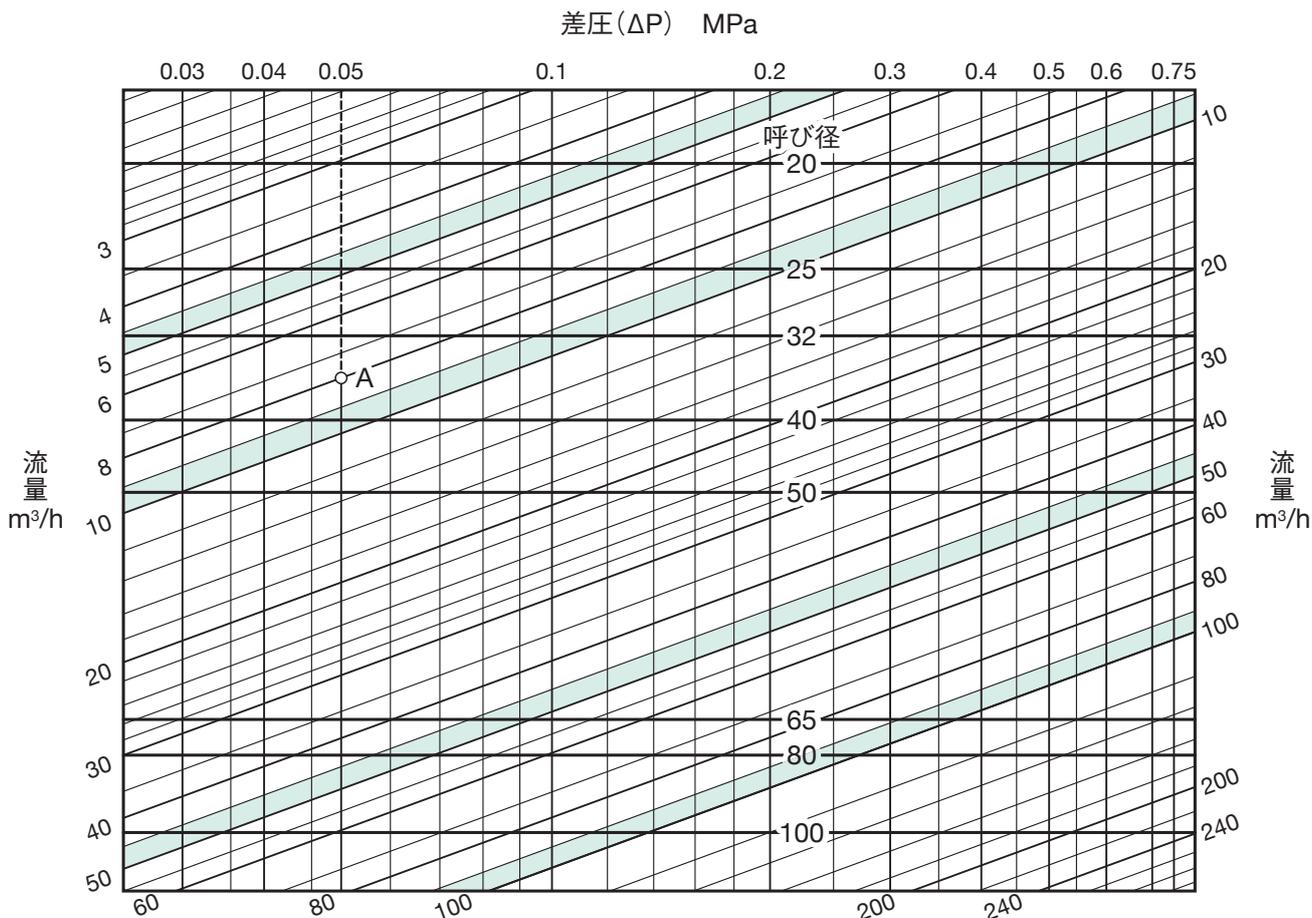

5 定水位弁(FVバルブ)

●図表の使い方

給水圧力0.05MPa、背圧0MPa、流量8m³/hの条件における呼び径を求めます。

この時、差圧(ΔP)は、0.05MPaとなります。

差圧(ΔP)=0.05MPaを垂直にたどって、流量8m³/hとの交点Aを求めます。

A点は、呼び径32と40の間にありますから、大きい方の呼び径40を選定します。

資料/定水位弁 (FVバルブ)

注意
 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

FVバルブの調整 (LP型シリーズの例)

■弁閉時間の調整 対応型式LP-8HN, 8AHN, 9HN, 10H型

出荷時に弁閉時間の調整をしておりますが、特に異常がある場合は下記の要領で弁閉時間の調整を行ってください。

●弁閉時間を遅くする。

ボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの時間が短くウォーターハンマが発生した場合には、ロックナットを緩めてからニードル弁を右回転(時計方向)してニードル弁開度をより小さくしてください。


●弁閉時間を早くする。

ボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの時間が長く、止水水位が上昇する場合やオーバーフローになる場合は、ロックナットを緩めてからニードル弁を左回転(反時計方向)してニードル弁開度をより大きくしてください。

■流量の調整 対応型式LP-8HN, 8AHN, 9HN, 10H型 LP-8RN, 8ARN, 9RN型

水圧が高い場合や落差が大きい場合には給水時に流量が過大となり、振動や騒音が出る場合があります。このような場合は、チョウセツネジを右回転(時計方向)して弁のストロークを縮めることにより、流量を制限して流速を抑えます。(このチョウセツネジで全閉にすることはできません。)

弁閉時間の調整、及び流量の調整

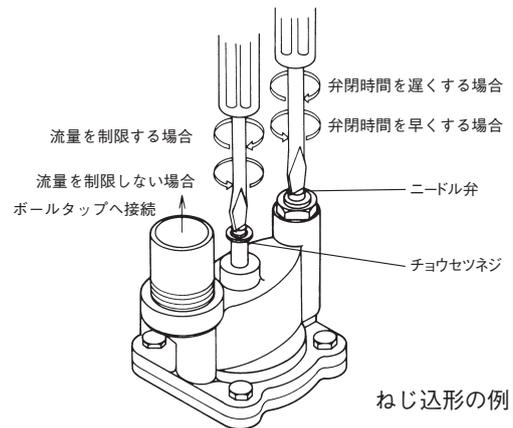

ステンレス製ボールタップの調整 (LP-10、10H型用)

■止水水位調整方法


●弁閉止水水位を下げる

ロックナットを緩めターンバックルを右回転(時計方向)してストロークを長くします。

●弁閉止水水位を上げる

ロックナットを緩めターンバックルを左回転(反時計方向)してストロークを短くします。

注1. 止水水位調整後、ロックナットを締め固定してください。
注2. メモリの止水水位はあくまで目安です。実際の止水水位を確かめながら調整してください。

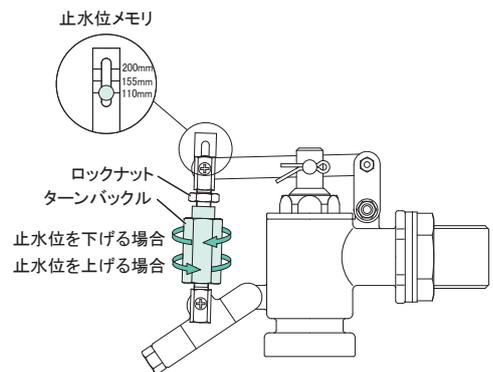

寒冷地用定水位弁の水抜きと、再通水 (復帰)

対応型式LP-8RN, 8ARN, 9RN型


■水抜きの方法

- ①給水元弁を止め、受水槽の水位を下げてボールタップを開弁状態にします。
- ②定水位弁の水抜きレバーを持ち上げ、(ストレート形のLP-8RN, 9RN型はさらに下部の水抜き栓を開いて)水を抜きます。完全に水が抜けたら水抜き栓を閉じます。

■再通水(復帰)の方法

給水元弁を開いて給水を開始し、2~3分後にボールタップ、及び定水位弁本体から給水している事を確認してから、水抜きレバーを下げて通常の給水に入ります。

水抜きと再通水 (復帰)

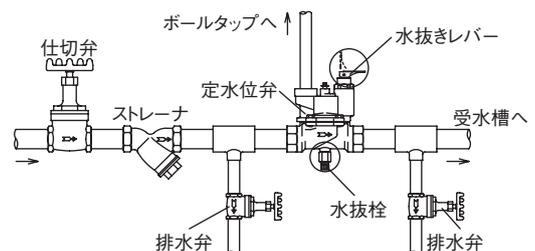

資料/定水位弁 (FVバルブ) 設置上のポイント

| | |
|-----------|--|
| 注意 | 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。 |
|-----------|--|

■配管例図

図1. ストレート形の例


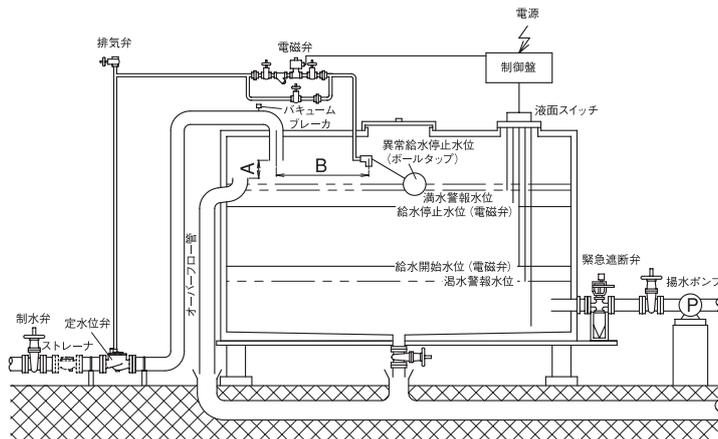


図2. アングル形の例

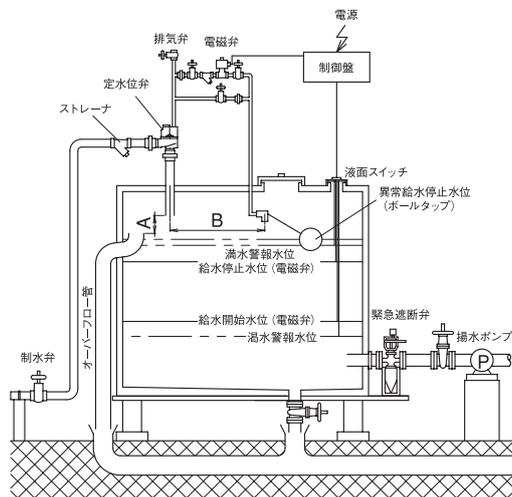

各事業体により定水位弁の位置、寸法など上記以外の施工規定のある場合がありますのでご確認ください。
受水槽(高置水槽)の緊急遮断システムについては392~397頁をご参照ください。

■使用例

ボールタップと電磁弁による制御

液面スイッチで水位を検出し、パイロット電磁弁の作動により主弁を開閉させて水位制御を行います。

パイロット電磁弁が故障し、異常水位になると安全装置としてのボールタップが閉止し、定水位弁を閉止させます。

■選定上の注意

定水位弁一次側に当社FD-9N、10N型定流量弁を過流量制限目的で設置する場合、選定に当たっては次のことに注意してください。

※定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。なお、流速1m/s未満の場合は、お問い合わせください。

■設置上のポイント

- Aの間隔は、呼び径20:40mm以上、呼び径25:50mm以上、呼び径32以上：管径×1.7+5mm以上としてください。(受水槽面積によって調整する。)
- Bの間隔は、ボールタップの浮子波動防止のためできるだけ大きく(1m以上)とるか、防波処置をしてください。
- 定水位弁の一次側には制水弁(仕切弁)とストレーナを取り付けてください。
※網目：国土交通省は、40メッシュ以上、パイロット電磁弁の一次側は80メッシュ以上。
- 定水位弁の二次側配管が長い場合や屈曲が多い場合は、二次側にVD-2N型バキュームブレーカ(203頁参照)を取り付けてください。
- 定水位弁の取付けは配管内を十分放水洗浄し、異物を洗い流してから、水平配管に正立に取り付けてください。
- 呼び径20~50のねじ込形は配管との接続にユニオン継手、又はフランジ継手を使用してください。
- 保守点検を容易に行うため、パイロット配管には定水位弁のすぐ近くにユニオン継手を、又ユニオン継手とボールタップの間に止弁を取り付けてください。
- パイロット配管の呼び径は、定水位弁のパイロット配管接続口の呼び径より小さくしないでください。
- ボールタップはマンホールの近くの点検しやすい場所に取り付けてください。
- 寒冷地で使用するとき、定水位弁の凍結破損を防ぐため十分保温してください。
- 受水槽の設置場所によっては、定水位弁の出口側配管からの流水音が騒音クレームにつながる場合があります。人の居場所近くなどに設置する場合には、遮音、防音の配慮をお願いします。



DATA/Level Control Valve (FV Valve)

定水位弁 (FVバルブ) 関連商品 **製品記号**

DS11N-J□ (青銅製、AC100V)、DS11N-J□2 (青銅製、AC200V)
 DS11LN-J (管端コア取付可能)、DS16-D (ステンレス製)
 WS22N-F (青銅製、通電開)、WS22CN-F (青銅製、通電閉)
 WS25N-D (ステンレス製、通電開)、WS25CN-D (ステンレス製、通電閉)
 WS40N-F (青銅製、通電開) ※□内には定格電圧の記号が入ります。

定水位弁パイロット用電磁弁 (別途注文品)

定水位弁のパイロットラインの圧力は給水時には極端に下降して、パイロット式の電磁弁では作動できないことがあります。定水位弁には対応表に示す電磁弁をご使用ください。

■定水位弁 (FVバルブ) 電磁弁型式対応表



| 定水位弁 (FVバルブ) | | DS-11N, 11LN, 16型 (通電時弁開) | WS-22N, 25N, 40N型 (通電時弁開) | WS-22CN, 25CN型 (通電時弁開) |
|----------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 型式 | 呼び径 | | | |
| LP-8N, 9N型 | 20~50 | ○ | ○ | ○ |
| LP-8HN, 9HN型 | 65~100 | × | ○ | ○ |
| LP-8AN, 8AHN型 | 20~50 | ○ | ○ | ○ |
| LP-9N, 9HN型 | 65~100 | × | ○ | ○ |
| LP-10, 10H型 | 20~50 | ○ | ○ | ○ |
| WVL-02型 | 80~400 | × | ○ | ○ |
| LP-8RN, 8ARN, 9RN型, 他社定水位弁 | | × | ○ | ○ |

注. WVL-02型呼び径250以上は、WS-22N, 22CN, 25N, 25CN型の呼び径25をご使用ください。また、WS-40N型は呼び径200以下の定水位弁をご使用ください。
 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合はWS型とし、特に寒冷地での使用に当たっては、凍結破損を防ぐため、十分保温してください。ただし、コイル部分は保温しないでください。

DS-11N, 11LN, 16型 (通電時弁開) ■構造図



写真はDS-11N型です。

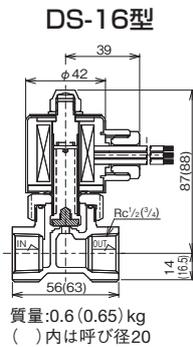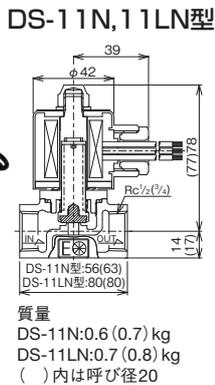

■仕様 水道法性能基準適合品



| 種類 | 本体青銅製 | 管端コア取付可能 ^{注1} | 本体ステンレス製 |
|------|--|------------------------|-----------------------|
| 型式 | DS-11N型 | DS-11LN型 | DS-16型 |
| 製品記号 | DS11N-J□ | DS11LN-J | DS16-D |
| 呼び径 | 15・20 | | |
| 適用圧力 | 0~0.75MPa | | |
| 材質 | 本体 (CAC)、要部 (SUS・FKM) | | 本体 (SCS)、要部 (SUS・FKM) |
| 定格電圧 | ①: AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz又は ②: AC200V 50/60Hz AC200V 50/60Hz専用 | | |
| 定格電流 | AC100V: 0.19A AC200V: 0.10A | | |
| 起動電流 | AC100V: 0.57A AC200V: 0.29A | | |
| 保護構造 | 防塵、防滴形・屋内用 ^{注2} | | |
| Cv値 | 0.45 | | |

注1. DS-11LN型は管端コア内蔵品も製作しています。
 注2. 屋外で使用する場合は端子箱を併用してください。

WS-22N, 25N型 (通電時弁開) ■構造図



写真はWS-22N型です。

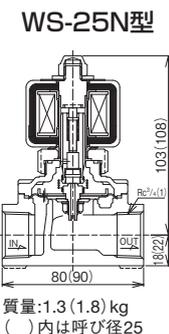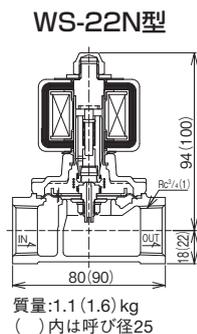

■仕様 水道法性能基準適合品



| 種類 | 本体青銅製 | 本体ステンレス製 |
|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 型式 | WS-22N型 | WS-25N型 |
| 製品記号 | WS22N-F | WS25N-D |
| 呼び径 | 20・25 | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa (コイルが水平の場合は0.03~1.0MPa) | |
| 材質 | 本体 (CAC)、要部 (SUS・NBR) | 本体 (SCS)、要部 (SUS・NBR) |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz共用 | |
| 定格電流 | AC100V: 0.26A AC200V: 0.13A | |
| 起動電流 | AC100V: 0.76A AC200V: 0.38A | |
| 保護構造 | 防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 ^{注2} | |
| Cv値 | 呼び径20: 7、呼び径25: 10 | |

注1. 他の特殊電圧はお問い合わせください。(コイル形状、仕様異なります)
 注2. 屋外で使用する場合は端子箱を併用してください。
 なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。

WS-22CN, 25CN型 (通電時弁開) ■構造図



写真はWS-22CN型です。

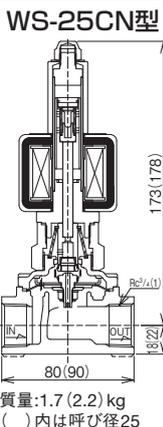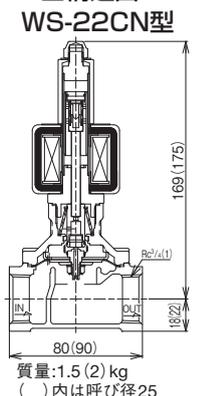

■仕様 水道法性能基準適合品

| 種類 | 本体青銅製 | 本体ステンレス製 |
|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 型式 | WS-22CN型 | WS-25CN型 |
| 製品記号 | WS22CN-F | WS25CN-D |
| 呼び径 | 20・25 | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa (コイルが水平の場合は0.03~1.0MPa) | |
| 材質 | 本体 (CAC)、要部 (SUS・NBR) | 本体 (SCS)、要部 (SUS・NBR) |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz共用 | |
| 定格電流 | AC100V: 0.35A AC200V: 0.18A | |
| 起動電流 | AC100V: 1.30A AC200V: 0.65A | |
| 保護構造 | 防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 ^{注2} | |
| Cv値 | 呼び径20: 7、呼び径25: 10 | |

注1. 他の特殊電圧はお問い合わせください。(コイル形状、仕様異なります)
 注2. 屋外で使用する場合は端子箱を併用してください。
 なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。



WS-40N Type Solenoid Valve (for Water)

WS-40N型 手動機構付電磁弁

 製品記号 WS40N-F **NEW**

[桃太郎II]

水道法性能基準適合品

停電などの緊急時でも手動機構ニードルを回すだけで簡単に通水が可能です。定水位弁のパイロット電磁弁や散水設備などに最適です。

■特長

- 手動開閉機構付で、流体圧力による主弁の開閉作動が行えます。
- 弁閉時の水撃を防止する、ウォーターハンマ緩和機構付。
- AC100V/200V 共用コイル。
- 管端コア取付可能。(オプション品)

■仕様

| | |
|----------|---|
| 作動 | 通電時弁開 |
| 製品記号 | WS40N-F |
| 呼び径 | 20・25 |
| 適用流体 | 水・水道水 |
| 流体温度 | 5~60℃(管端コア使用の場合5~40℃) |
| 適用圧力 | 0.03~1.0MPa |
| 弁前後の最小差圧 | 0.03MPa |
| 許容漏洩量 | なし(圧力計目視) |
| Cv値 | 呼び径20 : 4、呼び径25 : 7 |
| 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用 |
| 定格電流 | AC100V : 0.21A、AC200V : 0.10A |
| 起動電流 | AC100V : 0.70A、AC200V : 0.35A |
| 絶縁種別 | B種 |
| 周囲温度 | 5~60℃ |
| 保護構造 | 防塵・防沫(IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は端子箱を併用してください。注1。) |
| 端接続 | JIS Rcねじ注2。 |
| 材質 | 本体(CAC)、ダイヤフラム(NBR) |
| 取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) |
| 本体耐圧性能 | 水圧にて1.75MPa |

注1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形(IP03相当)、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形(IP54相当)となります。(端子箱については、383頁をご参照ください。)

注2. 管端コア付も製作しています。


注3. リード線結線方法は、383頁をご参照ください。

注4. 定水位弁のパイロット配管用途の場合、呼び径200以下の定水位弁を使用してください。

■寸法表

| 呼び径 | d | L | G | H | E | 質量(kg) |
|-----|-----|-----|----|-----|----|--------|
| 20 | 3/4 | 110 | 16 | 96 | 68 | 1.3 |
| 25 | 1 | 120 | 21 | 101 | 72 | 1.5 |

■構造図

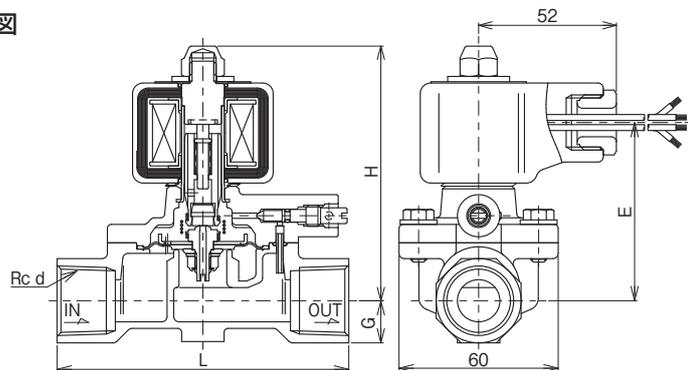

■手動機構操作方法

ダイヤフラム上部の流体を二次側に逃がすことで、一次側の流体圧力により停電時に電磁弁の開閉作動を行うことができます。

注1. 手動機構を使用する場合、弁前後の圧力差を0.03MPa以上確保してください。

注2. 手動機構ニードルは4回転以上回さないでください。





DATA/Level Control Valve (FV Valve)

定水位弁 (FVバルブ) 関連商品

LB-2N型定水位弁パイロット用ボールタップ

定水位弁 (FVバルブ、呼び径200以下) に標準で付属の複式タイプの定水位弁パイロット用ボールタップです。定水位弁本体と連携で水槽の水位を制御します。

※定水位弁を交換した場合は、ボールタップも交換してください。



■仕様

水道法性能基準適合品
寒冷地対応


| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 定水位弁本体呼び径 ^{注1} | 20~50 | 65~150 | 200 |
| 製品記号 | LB2N-F2 | LB2N-F5 | LB2N-F6 |
| 適用流体 | 水道水・工業用水 | | |
| 流体温度 | 1~60℃ | | |
| 適用圧力 | 0~0.75MPa | | |
| 材質 | 本体 | CAC911 ^{注2} | |
| | フロート | ポリエチレン (砂入り) ^{注3} | |
| 本体耐圧性能 | 水圧にて1.75MPa | | |

注1. 定水位弁本体呼び径250以上はお問い合わせください。

注2. 本体ステンレス製は196頁をご参照ください。

注3. フロートSUS玉も製作しています。

■構造図

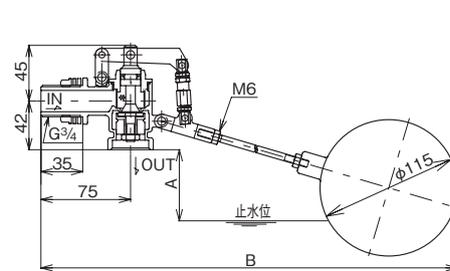


■寸法表

| 製品記号 | A | B | 質量 (kg) |
|---------|-----|--------|---------|
| LB2N-F2 | 110 | 450±10 | 1 |
| LB2N-F5 | 200 | 500±10 | 1.05 |
| LB2N-F6 | 250 | 450±10 | 1.05 |

VD-2N型バキュームブレーカ (定水位弁出口側専用)

定水位弁の出口側配管が長い場合や、立ち上り配管の場合は不安定な作動をすることがあります。このような場合は、定水位弁出口直後の配管にバキュームブレーカを設置してください。

■構造図

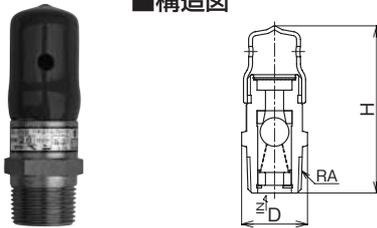

注. 給水設備・空調設備などの屋内配管に使用する場合は、VD-5HN型 (204頁) をご使用ください。

■仕様

水道法性能基準適合品

| | |
|------|--|
| 製品記号 | VD2N-F |
| 呼び径 | 15~25 |
| 適用流体 | 水道水・工業用水 |
| 流体温度 | 5~60℃ |
| 適用圧力 | 0.75MPa以下 |
| 開作動性 | 98.3kPa・A (-3.0kPa) 以下 |
| 閉作動性 | 111.3kPa・A (10kPa) 以上 |
| 材質 | 本体 (CAC406C又はC3604B)、ディスク (NBR) ボール (ポリエチレン)、ストレーナ (SUS304) |
| 取付姿勢 | 入口側を下にした垂直取付 |

■寸法表

| 呼び径 | A | D | H | 質量 (kg) | 定水位弁 (FVバルブ) 適用呼び径 |
|-----|-----|------|-----|---------|--------------------|
| 15 | 1/2 | 25.4 | 65 | 0.1 | 20~32 |
| 20 | 3/4 | 32.3 | 88 | 0.16 | 40~50 |
| 25 | 1 | 40.4 | 100 | 0.29 | 65以上 |

■流量表 (空気)

| 呼び径 | -0.003MPa | -0.006MPa | -0.01MPa |
|-----|-----------|-----------|----------|
| 15 | 0.94 | 1.30 | 1.65 |
| 20 | 1.40 | 1.95 | 2.50 |
| 25 | 1.95 | 2.70 | 3.40 |

●kg/h→m³/h (標準状態) への換算方法 (参考)

空気の密度 1.226kg/m³ (15℃ 1atm)

$$\text{m}^3/\text{h (標準状態)} = \frac{\text{上記表の数値 (kg/h)}}{1.226 (\text{kg/m}^3)}$$